

SUDERINTA
Kauno miesto savivaldybės
Administracijos direktorius


Tadas Metelionis
2024 m.

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius
2024 m.

**Šildymo sezono
temperatūrinis grafikas vartotojams:
Aukštųjų Šančių raj. (pagal Prancūzų g. 47)**

| Toro, °C | Tt, °C | Tg, °C |
|----------|--------|--------|
| 10 | 67,7 | 43,0 |
| 9 | 67,6 | 43,0 |
| 8 | 67,6 | 43,0 |
| 7 | 67,5 | 43,0 |
| 6 | 67,5 | 43,0 |
| 5 | 67,5 | 43,0 |
| 4 | 67,4 | 43,0 |
| 3 | 67,4 | 43,0 |
| 2 | 67,3 | 43,0 |
| 1 | 67,3 | 43,0 |
| 0 | 69,6 | 43,3 |
| -1 | 72,0 | 43,6 |
| -2 | 74,8 | 43,9 |
| -3 | 77,1 | 44,2 |
| -4 | 79,6 | 44,5 |
| -5 | 82,3 | 44,8 |
| -6 | 84,7 | 45,1 |
| -7 | 87,2 | 45,4 |
| -8 | 89,4 | 45,7 |
| -9 | 92,1 | 46,0 |
| -10 | 94,5 | 46,4 |
| -11 | 97,1 | 46,7 |
| -12 | 99,5 | 47,0 |
| -13 | 102,0 | 47,3 |
| -14 | 104,9 | 47,6 |
| -15 | 107,6 | 47,9 |
| -16 | 109,9 | 48,2 |
| -17 | 109,9 | 48,5 |
| -18 | 109,8 | 48,8 |
| -19 | 109,8 | 49,1 |
| -20 | 109,7 | 49,4 |
| -21 | 109,7 | 49,7 |
| -22 | 109,7 | 50,0 |

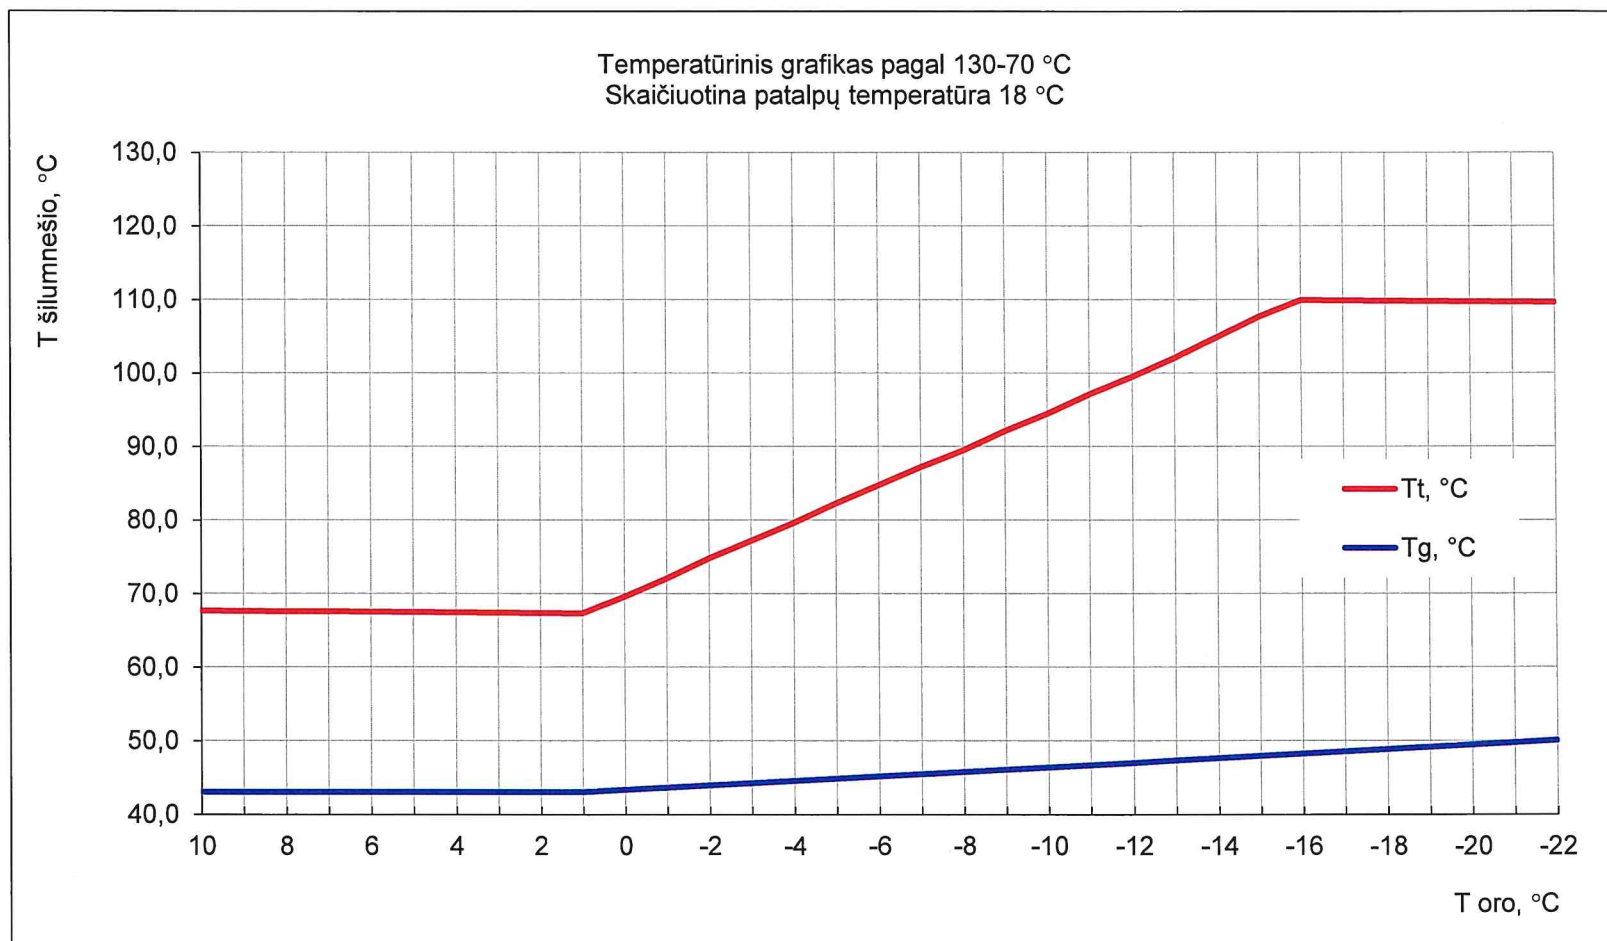

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Vaidas Mockevičius